
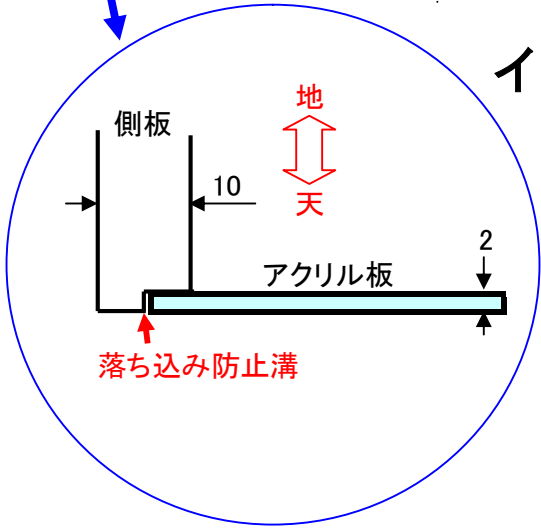





ゴールデン用『地下型の巣箱』 G-465型

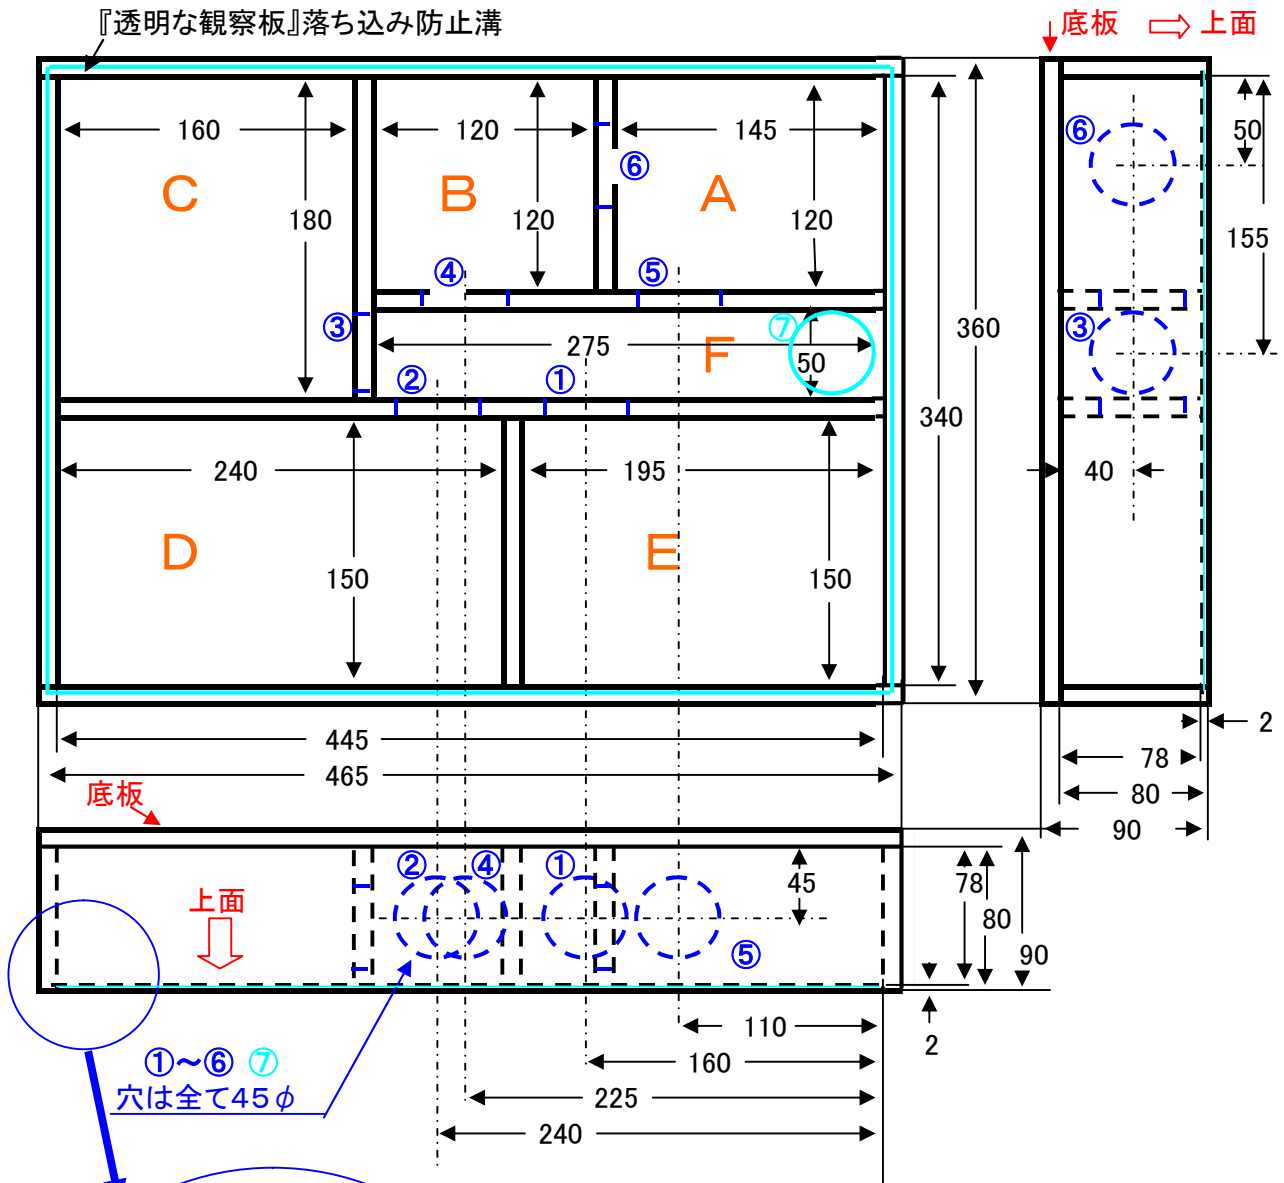

《専門家に作ってもらう方》
 《又は加工に自信のある方》
 イ⇒『透明な観察板』を側板全体で支える、『落ち込み防止溝』を側板上部全周に設けてください。

《自作される方へ》

側板と『透明な観察板』が接する部分の処理は、少し高度な加工技術を要します。●一般的には、口又はハの様になると加工しやすいです。ただし、どの場合でも、『透明な観察板』と側板にはスキマが生じないようにしてください。二のように落ち込み防止板を設けると、『透明な観察板』が安定します。

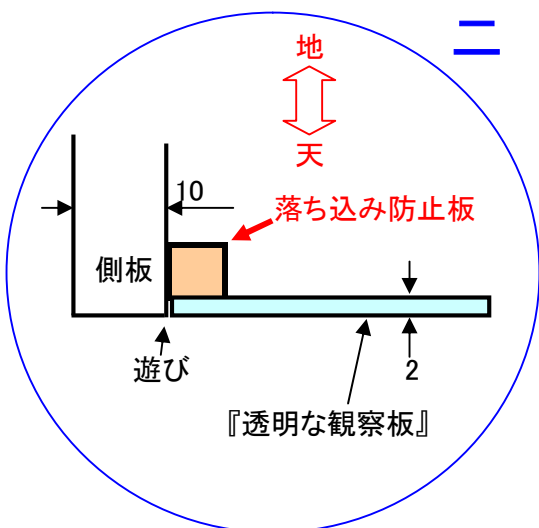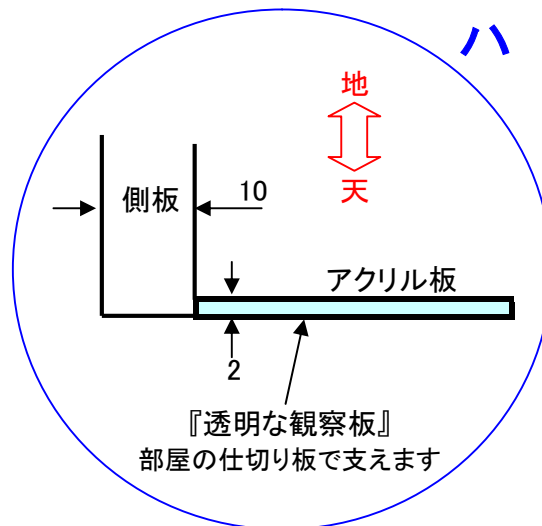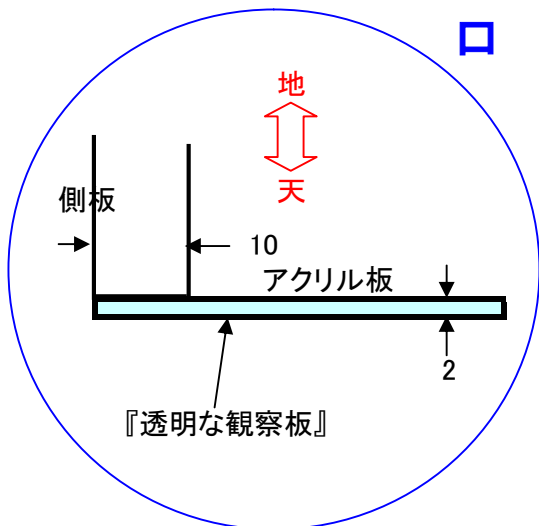

『透明な観察板』の『落ち込み防止板』を側板の全周に貼り付けることで、『透明な観察板』の密着度を高めて、しかも遊びがあるという、●イと類似した効果を得ることが出来ます。

- A トイレ室兼砂浴び室 タッパーなどをセットしてください。
- B トイレ室兼砂浴び室 マルカンのリスハムのトイレをそのままセットできます。セットの時は上のカバーを取り除いてセットしてください。中で方向転換できない場合のために、出入口の穴を2ヶ所に設けてあります。
- C D 寝室又は貯蔵室 ハムスターが好みで決めます。一度決めても季節の変わり目などに模様替えをする場有為があります。
- E
- F 通路


推奨ケース アイリスオーヤマ TB-64 の 巣穴加工

●図は、『地下型の巣箱』G-465の上に、アイリスオーヤマTB-64を載せて、上すら見た状態です。

●穴の大きさは、約50ミリ×約70ミリの長円形です。

●穴の中心位置は、中心から15ミリずらして、足位置から38ミリの位置です。


※ケースの底の外周は、図では直線ですが、実際にはわずかに湾曲しています。

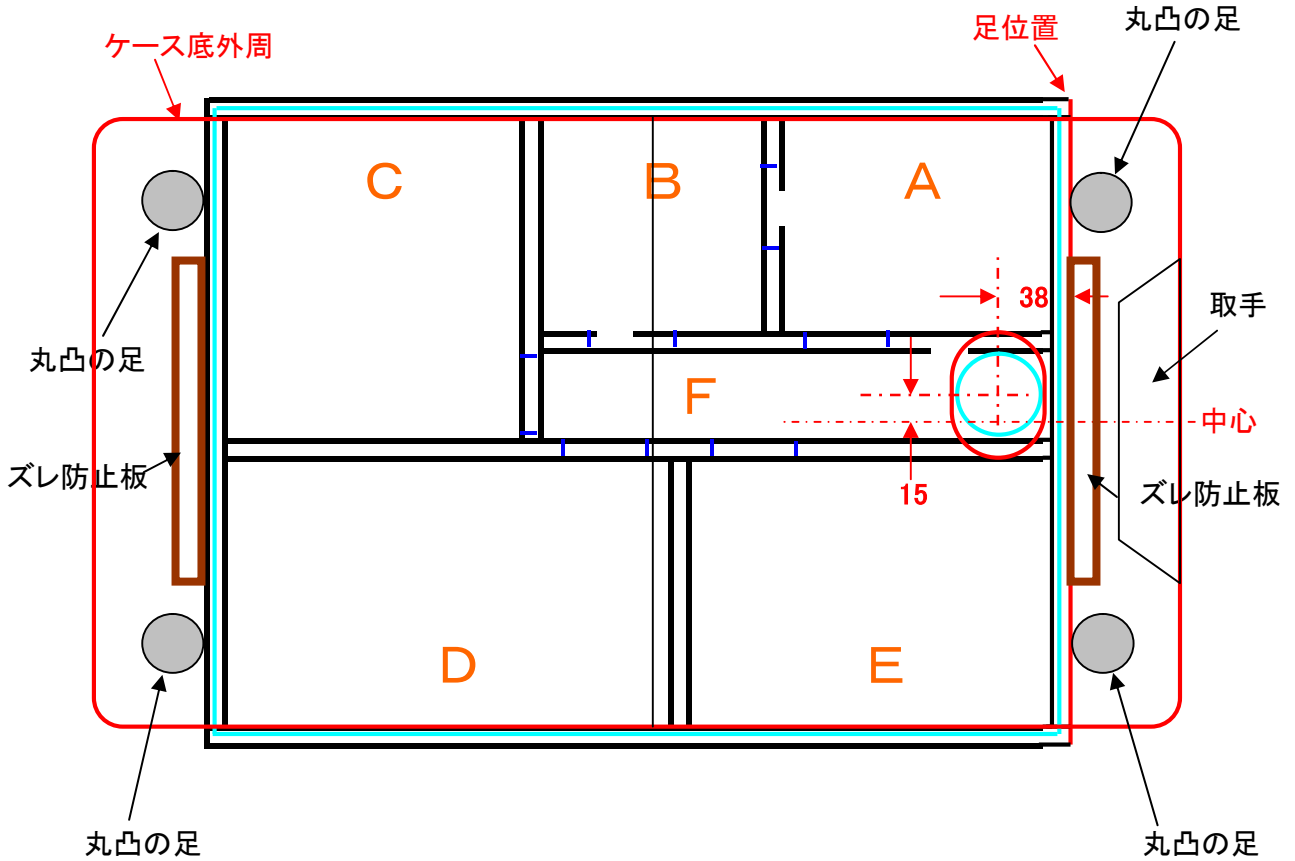


冷暖房装置の設置方法

ゴールデンハムスターの場合は、『地下型の巣箱』が大型になりますので、寝室を中心に床冷暖房を行います。長辺の方からセットします。


● 部屋Cを寝室にした場合の冷暖房装置のセット位置

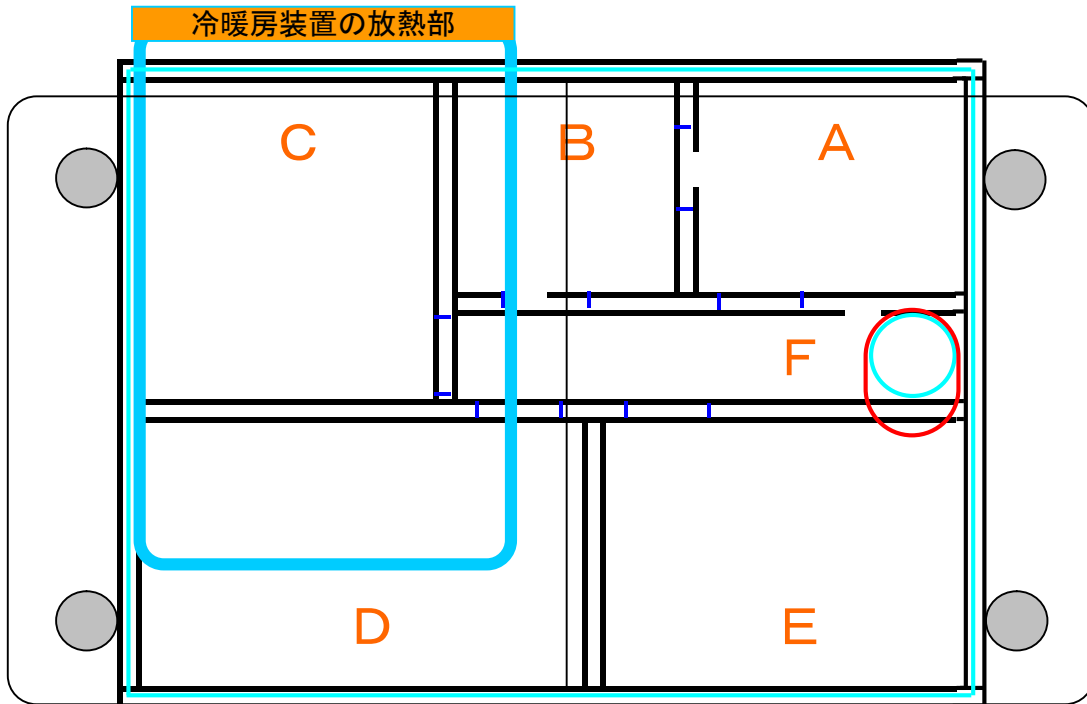

● 部屋Dを寝室にした場合の冷暖房装置のセット位置

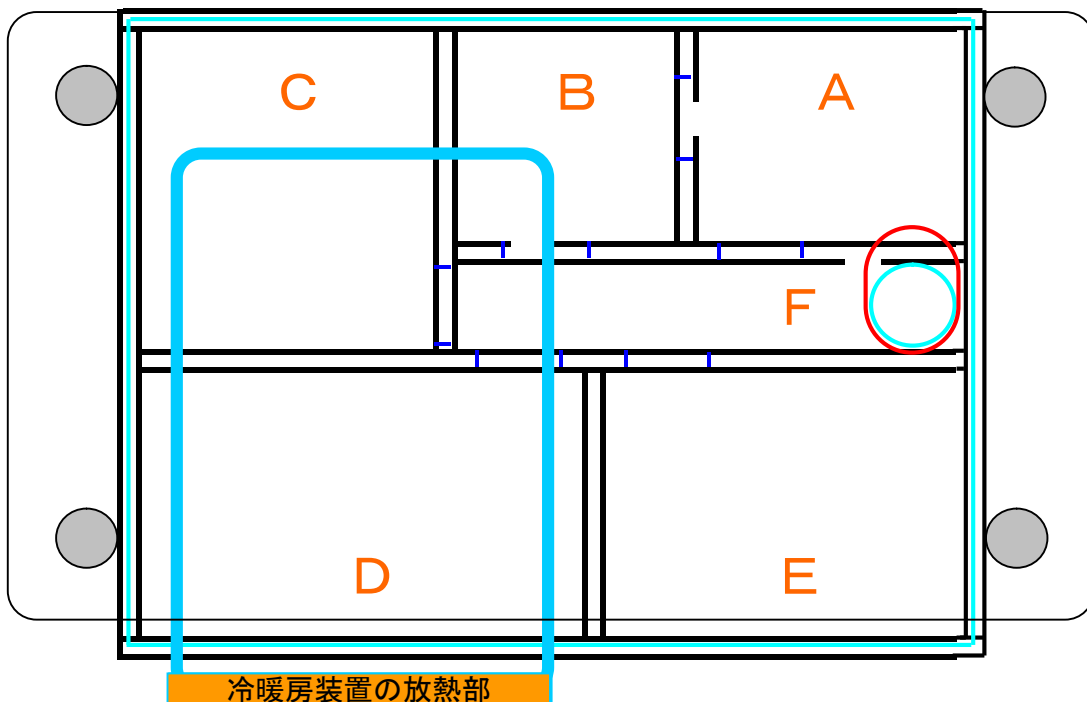

● 部屋Eを寝室にした場合の冷暖房装置のセット位置

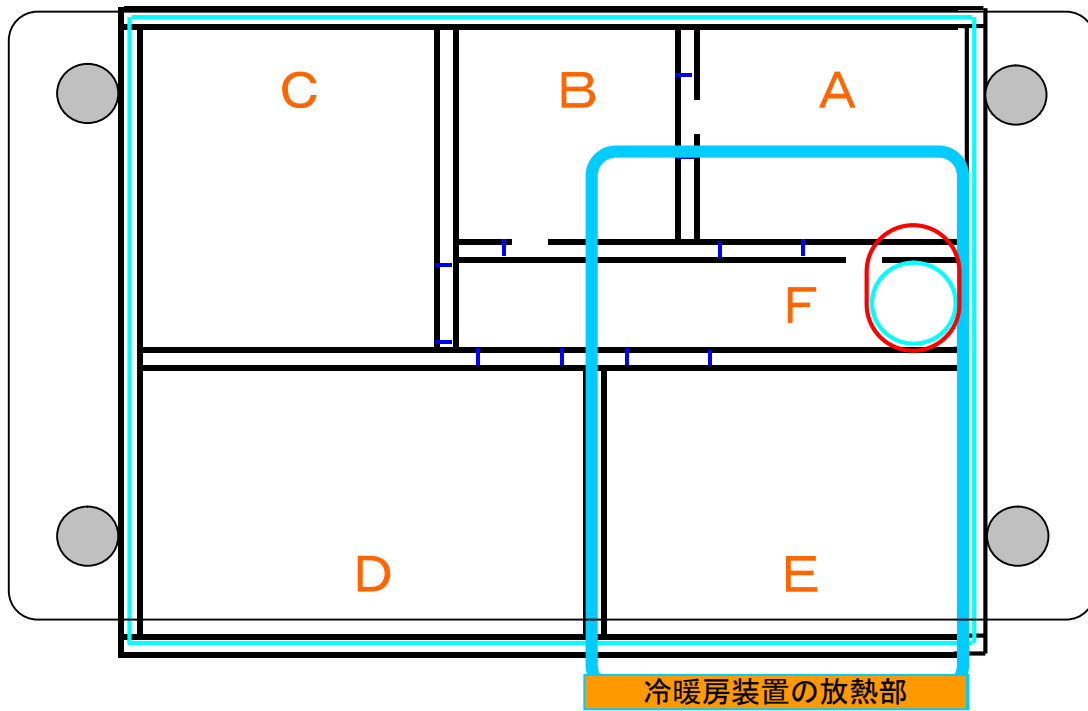

放熱板が飼育ケースの上部に接触しますので、乗せている飼育ケースを少しずらします。